




품질검사 성적서

발급 번호	IS-2026-044634-00		접수 일자	2025.12.24	
의뢰 번호	RQ-2025-238348		접수번호	AC-2025-327319	
시료명(생산국)	콘크리트용 부순 잔골재 - 대석개발(주)			(대한민국)	S1
시료 채취 장소	공장내				
시료 채취 일자	2025.12.17		생산자	대석개발(주)	
시료량	1	조	규격	부순 잔골재	(가공상태: 해당없음)
성과 이용 목적	공급원 승인			시료채취자	김범수
공사명	(주소 :			참관자	김범수
발주자					
시공자					
의뢰인	김범수 (남성레미콘 (주))				
국가중요시설 여부					

귀하가 품질시험·검사를 의뢰한 위 시료에 대해서 아래 시험 방법에 따라 시험·검사한 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

- 결 과 -

연번	시험·검사	시험·검사	시험·검사 결과 (단위)	책임기술인			시험·검사자	
	종목	방법		자격종목 및 자격증 번호	성명	서명	성명	서명
1	입자모양판정 실적률	(S1) KS F 2527	입자모양판정실적률 : 55.5 (%)	토목품질시험기술사 [00162020040K]	최고일		임지훈	
비고								
2	단위용적질량	(S1) KS F 2505	단위용적질량 : 1.61 (kg/ℓ)	토목품질시험기술사 [00162020040K]	최고일		임지훈	
비고								
3	밀도 및 흡수율	(S1) KS F 2504	절대건조밀도 : 2.58 (g/㎤) 표면건조포화밀도 : 2.61 (g/㎤) 흡수율 : 1.21 (%)	토목품질시험기술사 [00162020040K]	최고일		임지훈	
비고								

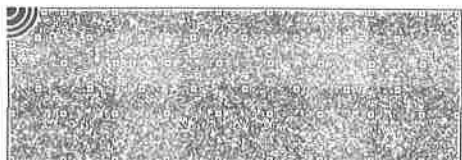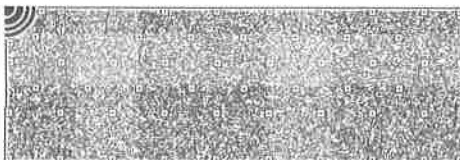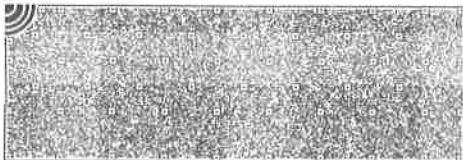

4	안정성	(S1) KS F 2507	안정성(Na2SO4) : 3.5 (%)	토목품질시험기술사 [00162020040K]	최고원	최고원	임지훈	임지훈
비고								
5	0.08mm 체 통과량	(S1) KS F 2511	0.08mm 체 통과량 : 2.8 (%)	토목품질시험기술사 [00162020040K]	최고원	최고원	임지훈	임지훈
비고								
6	입도 및 조립률	(S1) KS F 2502	10mm : 100 (%) 5mm : 99 (%) 2.5mm : 81 (%) 1.2mm : 59 (%) 0.6mm : 33 (%) 0.3mm : 19 (%) 0.15mm : 5 (%) 조립률 : 3.04 (-)	토목품질시험기술사 [00162020040K]	최고원	최고원	임지훈	임지훈
비고								
7	알칼리 골재 반응 시험 (ASTM C1260)*	(S1) ASTM C 1260	알칼리 골재 반응 시험(ASTM C1260) : 0.055 (%)	토목품질시험기술사 [00162020040K]	최고원	최고원	임지훈	임지훈
비고								

이 시험 · 검사 결과는 당초 의뢰 시 제출된 시료에 대한 결과이므로, 다른 목적으로 이용을 금지합니다.

2026 년 03 월 24 일

(주)한국건설재료공학연구소 (건설엔지니어링사업자) 대표 안 채 호
(주)한국건설재료공학연구소

전 화 번 호 041-522-3404

주 소 충청남도 천안시 동남구 성남면 성남로 236



비고

1. 국가중요시설 여부는 "국가중요시설(시설명)"로 적습니다.
2. 국가중요시설이란 대통령관저, 국회의사당, 대법원, 국가정보원, 중앙행정기관의 청사, 원자력발전소, 발전용량 100만kW 이상 발전소, 전국권으로 방송되는 공영 라디오 · TV방송국, 라디오방송 송신출력 500만kW 이상의 송신시설, 군사시설, 공항 및 댐 등을 말합니다.

유의사항

책임기술인 및 시험검사자의 성명과 서명이 없는 경우에는 결과에 대한 보증을 할 수 없습니다.

210mm×297mm[일반용지 60g/m'(재활용품)]

